

# Druckprüfung DIN EN1610

Auftraggeber :  
:  
:  
Straße :  
Ort :  
Telefon :  
Fax :

**ENTWURF**

Auftragnehmer : RheinRuhrSan GmbH  
:  
:  
Straße : Karl-Friedrich-Friesen-Str. 36  
Ort : 44625 Herne  
Telefon : 023239192844  
Fax : 023239192845

Prüfdatum : 17.02.2010 Auftrag :  
Anwesende : Hagemeister  
Kommentar : Vor dem öffnen des Zulaufes

Auftragsdatum :

Bezeichnung : 01  
: STR01  
: Stadtkanal

Leitungsnetzdaten s. 2. Seite

Ort :  
Straße :  
Entwässerungssystem :

**ENTWURF**

Prüfmaterial : GFK  
Prüfdruck : 233,1 mbar  
Prüfzeit : 94 s


Prüfverfahren : DIN LD  
Beruhigungszeit : 174 s  
Vorfülldruck : 220 mbar

Bauteil (Nr.) : 1  
Bauteil : STR01-SK

Anfangsdruck : 233,1 mbar  
Enddruck : 231,4 mbar

**Druckprüfung nach DIN EN 1610 bestanden.**

Prüfer : ..... Unterschrift : .....

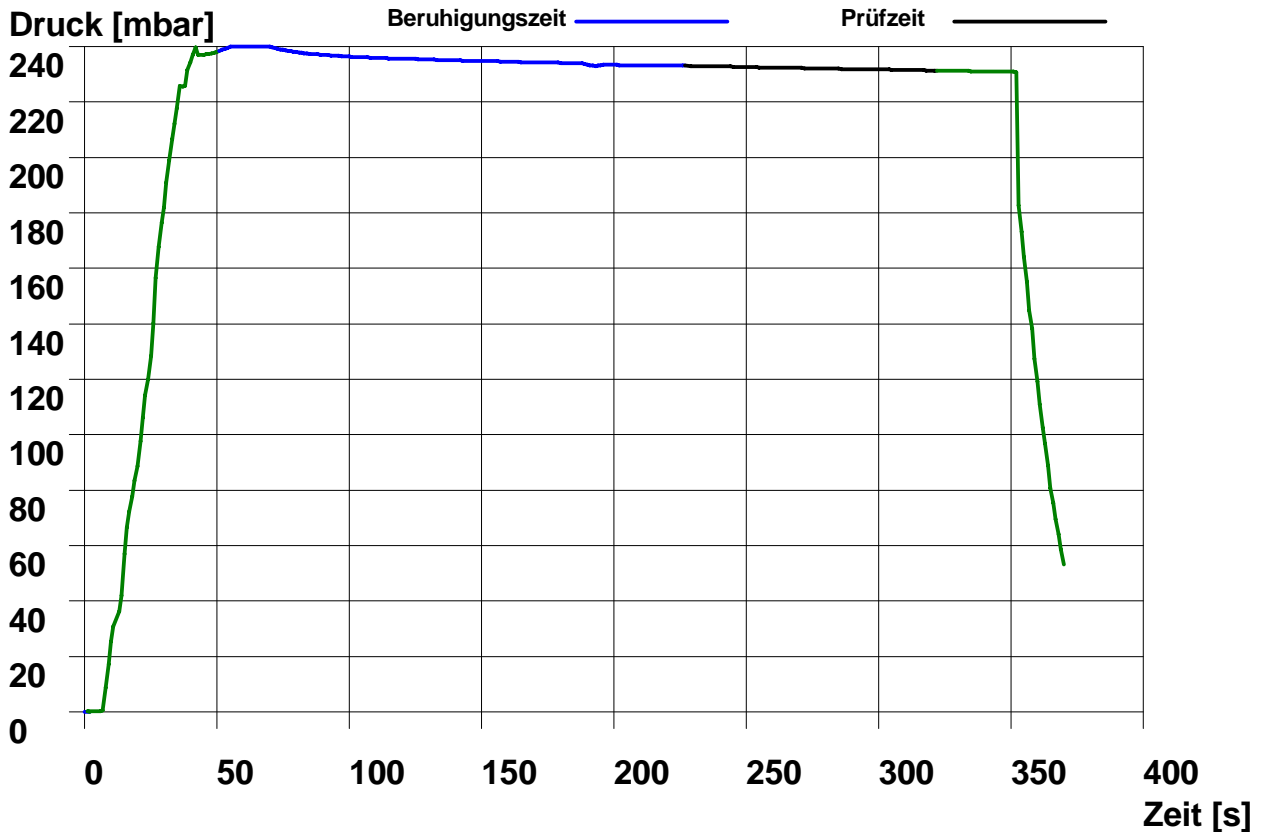

Ort  
Straße

Leitungsnetz : 01

: STR01

: Stadtkanal

**ENTWURF**

Durchmesser : 100 mm

Länge : 2.00 m

Durchmesser : 150 mm

Länge : 8.00 m